


< 場内空間線量率 >

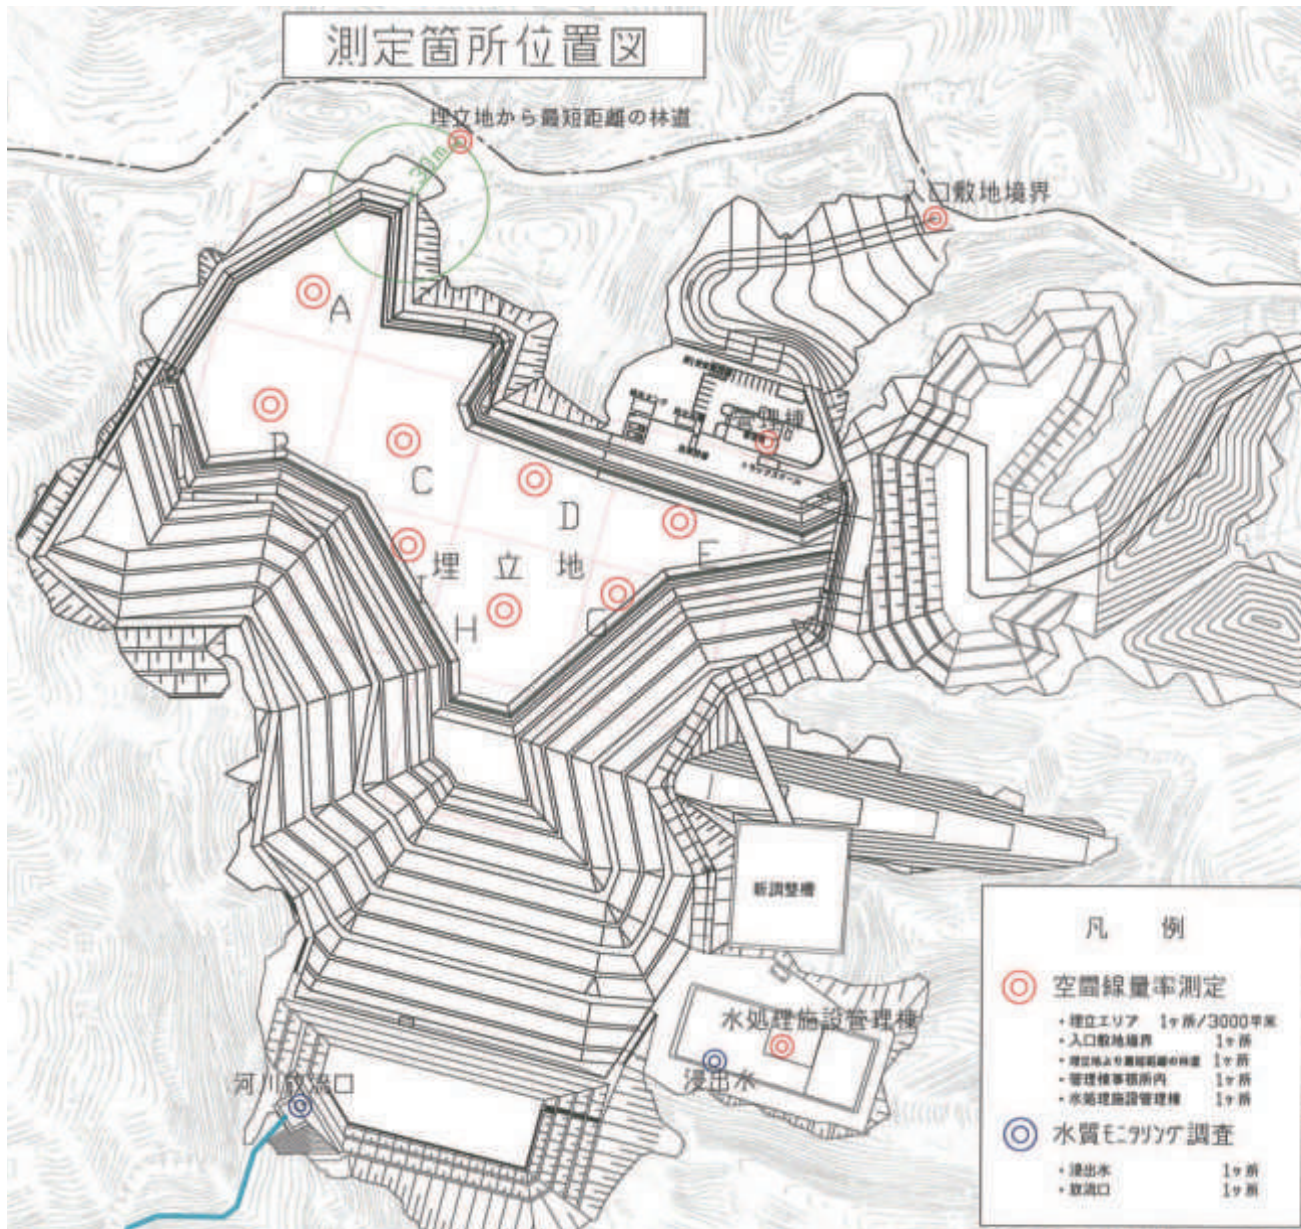

測定日： 11月7日 単位： $\mu\text{Sv}/\text{時}$


測定箇所	測定結果	測定箇所	測定結果
埋立エリア A	0.064	埋立エリア H	0.063
埋立エリア B	0.061	埋立エリア I	0.066
埋立エリア C	0.061	入口境界線	0.072
埋立エリア D	0.061	埋立地より最短距離の林道	0.082
埋立エリア E	0.064	管理棟事務所内	0.054
埋立エリア G	0.058	水処理施設管理棟	0.060

<ご参考> 日常生活での被ばく量との比較

※ 1ミリシーベルト (mSv) = 1,000マイクロシーベルト ($\mu\text{Sv}/\text{時}$)

項目	単位	数値
胸のX線集団検診	1回	: 50 μSv
東京～ニューヨーク往復のフライト	往復	: 200 μSv
胃のX線集団検診	1回	: 600 μSv
一般公衆の線量限度	年間	: 1mSv/年 (0.11 $\mu\text{Sv}/\text{時}$)
当社計量施設(坂畑465-5) (11月2日現在)		: 0.089 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (計量所入口)
"/	1時間当たり	: 0.060 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (台貫)
"/		: 0.090 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (ふれあいセンター)
千葉県による測定結果場所(10月29日現在)		
千葉県環境研究センター(千葉縣市原市)		: 0.06 $\mu\text{Sv}/\text{時}$

< 場内空間線量率 >

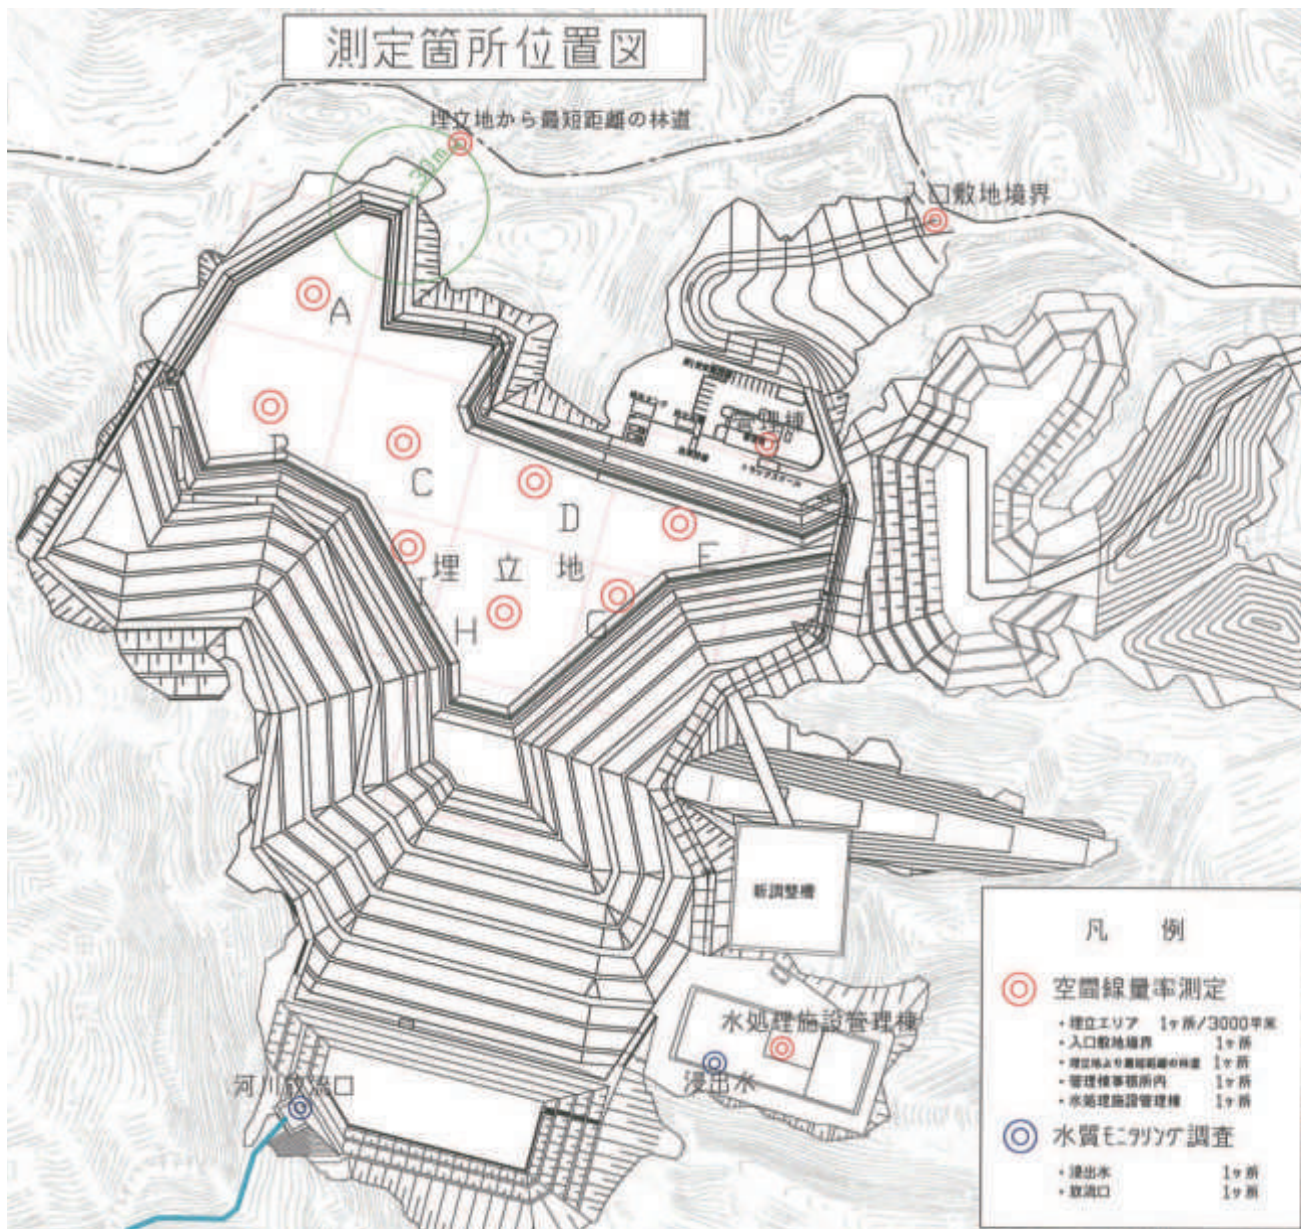

測定日： 11月14日 単位： $\mu\text{Sv}/\text{時}$


測定箇所	測定結果	測定箇所	測定結果
埋立エリア A	0.074	埋立エリア H	0.065
埋立エリア B	0.068	埋立エリア I	0.067
埋立エリア C	0.070	入口境界線	0.081
埋立エリア D	0.065	埋立地より最短距離の林道	0.083
埋立エリア E	0.066	管理棟事務所内	0.055
埋立エリア G	0.067	水処理施設管理棟	0.065

<ご参考> 日常生活での被ばく量との比較

※ 1ミリシーベルト (mSv) = 1,000マイクロシーベルト ($\mu\text{Sv}/\text{時}$)

項目	単位	数値
胸のX線集団検診	1回	: 50 μSv
東京～ニューヨーク往復のフライト	往復	: 200 μSv
胃のX線集団検診	1回	: 600 μSv
一般公衆の線量限度	年間	: 1mSv/年 (0.11 $\mu\text{Sv}/\text{時}$)
当社計量施設(坂畑465-5) (11月2日現在)		: 0.089 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (計量所入口)
〃	1時間当たり	: 0.060 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (台貫)
〃		: 0.090 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (ふれあいセンター)
千葉県による測定結果場所(10月29日現在)		
千葉県環境研究センター(千葉縣市原市)		: 0.06 $\mu\text{Sv}/\text{時}$

< 場内空間線量率 >

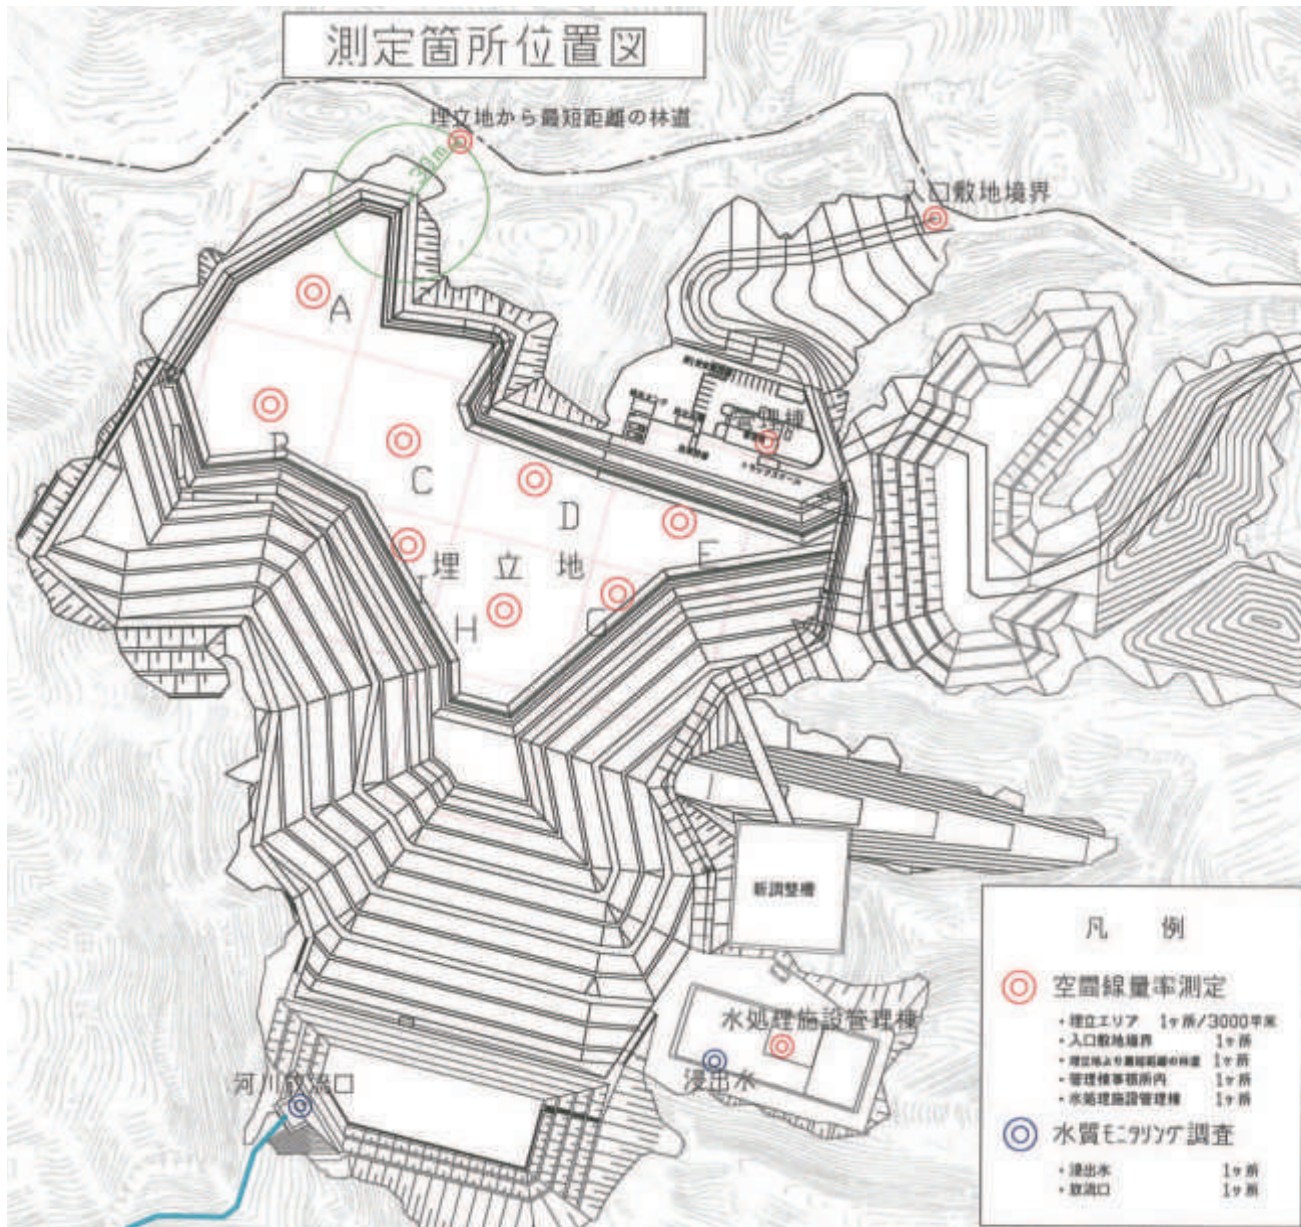

測定日： 11月20日 単位： $\mu\text{Sv}/\text{時}$


測定箇所	測定結果	測定箇所	測定結果
埋立エリア A	0.068	埋立エリア H	0.065
埋立エリア B	0.065	埋立エリア I	0.063
埋立エリア C	0.066	入口境界線	0.076
埋立エリア D	0.066	埋立地より最短距離の林道	0.083
埋立エリア E	0.066	管理棟事務所内	0.055
埋立エリア G	0.066	水処理施設管理棟	0.062

<ご参考> 日常生活での被ばく量との比較

※ 1ミリシーベルト (mSv) = 1,000マイクロシーベルト ($\mu\text{Sv}/\text{時}$)

項目	単位	数値
胸のX線集団検診	1回	: 50 μSv
東京～ニューヨーク往復のフライト	往復	: 200 μSv
胃のX線集団検診	1回	: 600 μSv
一般公衆の線量限度	年間	: 1mSv/年 (0.11 $\mu\text{Sv}/\text{時}$)
当社計量施設(坂畑465-5) (12月2日現在)		: 0.090 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (計量所入口)
"/	1時間当たり	: 0.057 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (台貫)
"/		: 0.088 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (ふれあいセンター)
千葉県による測定結果場所(12月3日現在)		
千葉県環境研究センター(千葉縣市原市)		: 0.06 $\mu\text{Sv}/\text{時}$

< 場内空間線量率 >

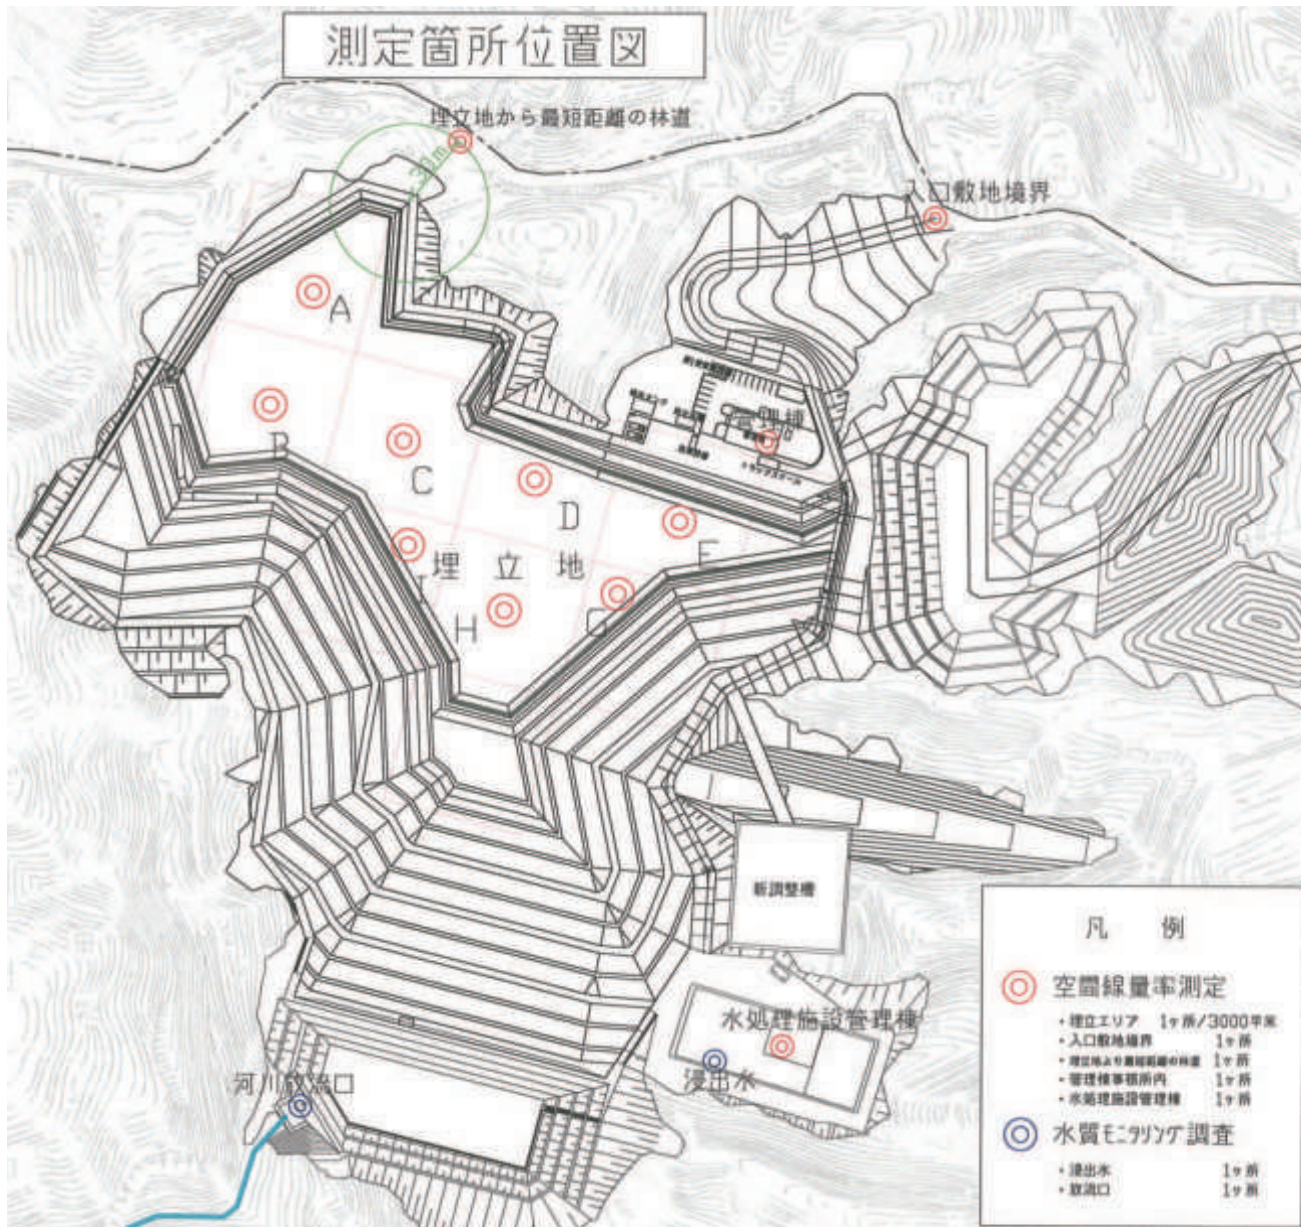

測定日： 11月27日 単位： $\mu\text{Sv}/\text{時}$

測定箇所	測定結果	測定箇所	測定結果
埋立エリア A	0.069	埋立エリア H	0.069
埋立エリア B	0.069	埋立エリア I	0.067
埋立エリア C	0.067	入口境界線	0.083
埋立エリア D	0.068	埋立地より最短距離の林道	0.087
埋立エリア E	0.066	管理棟事務所内	0.067
埋立エリア G	0.067	水処理施設管理棟	0.067

<ご参考> 日常生活での被ばく量との比較

※ 1ミリシーベルト (mSv) = 1,000マイクロシーベルト ($\mu\text{Sv}/\text{時}$)

項目	単位	数値
胸のX線集団検診	1回	: 50 μSv
東京～ニューヨーク往復のフライト	往復	: 200 μSv
胃のX線集団検診	1回	: 600 μSv
一般公衆の線量限度	年間	: 1mSv/年 (0.11 $\mu\text{Sv}/\text{時}$)
当社計量施設(坂畑465-5) (12月2日現在)		: 0.090 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (計量所入口)
"/	1時間当たり	: 0.057 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (台貫)
"/		: 0.088 $\mu\text{Sv}/\text{時}$ (ふれあいセンター)
千葉県による測定結果場所(12月3日現在)		
千葉県環境研究センター(千葉縣市原市)		: 0.06 $\mu\text{Sv}/\text{時}$