埋立エリア及び処分場周囲の空間線量

測定箇所　23箇所

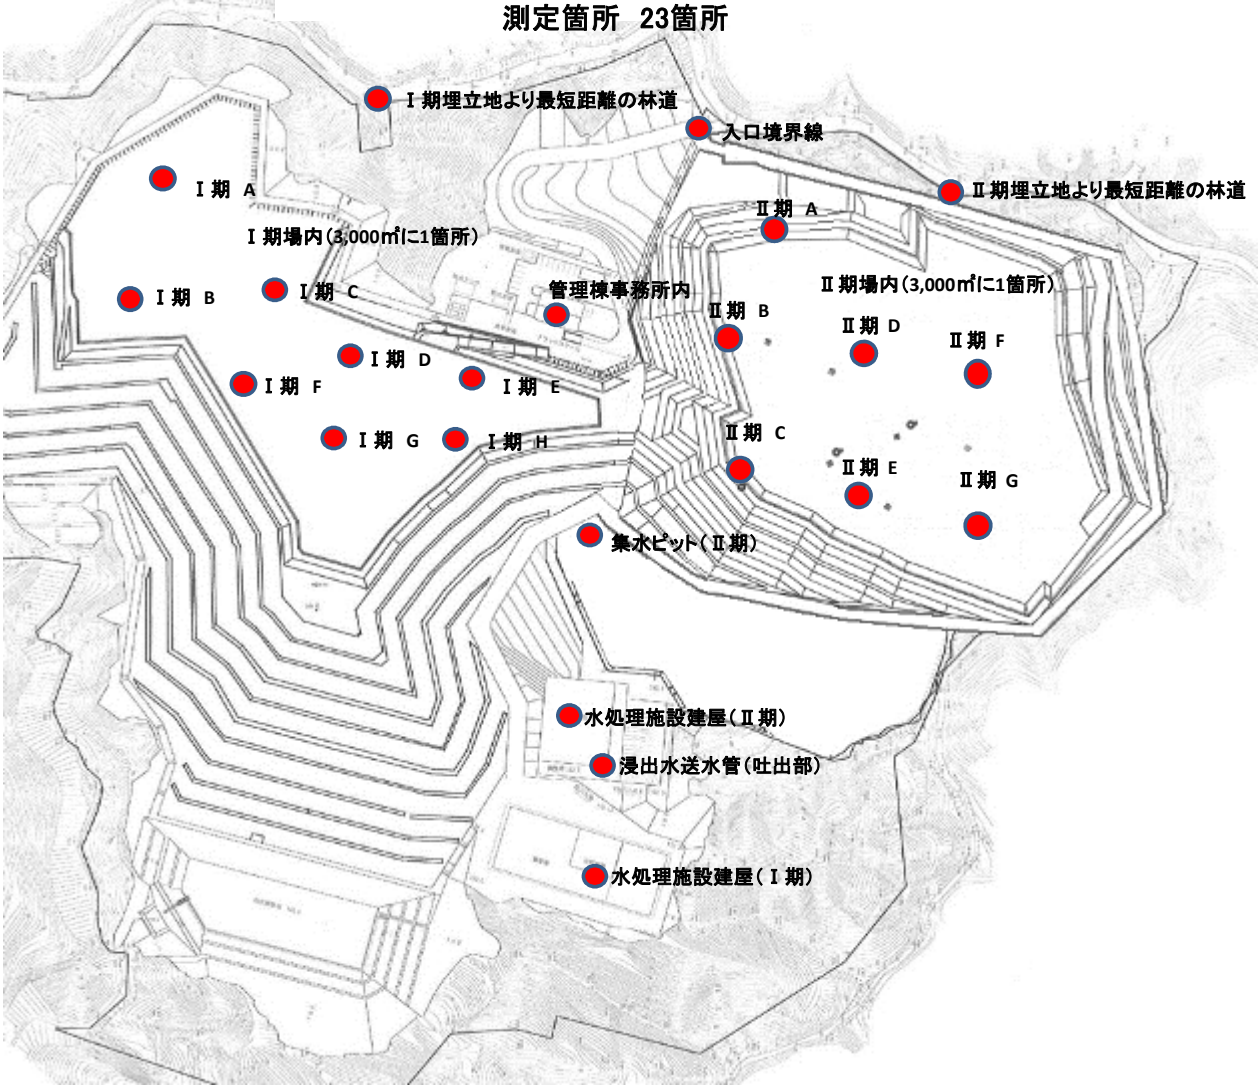

測　定　日　：　　10月18日　　単位：μSv/時

測定箇所	測定結果	測定箇所	測定結果
Ⅰ期埋立エリア　A	0.031	Ⅱ期埋立エリア　A	0.036
Ⅰ期埋立エリア　B	0.036	Ⅱ期埋立エリア　B	0.034
Ⅰ期埋立エリア　C	0.036	Ⅱ期埋立エリア　C	0.039
Ⅰ期埋立エリア　D	0.031	Ⅱ期埋立エリア　D	0.046
Ⅰ期埋立エリア　E	0.031	Ⅱ期埋立エリア　E	0.042
Ⅰ期埋立エリア　F	0.029	Ⅱ期埋立エリア　F	0.047
Ⅰ期埋立エリア　G	0.032	Ⅱ期埋立エリア　G	0.049
Ⅰ期埋立エリア　H	0.029	Ⅱ期埋立地より最短距離の林道	0.032
Ⅰ期埋立地より最短距離の林道	0.040	Ⅱ期水処理施設建屋	0.027
Ⅰ期水処理施設建屋	0.029	Ⅱ期集水ピット	0.033
入口境界線	0.036	Ⅱ期浸出水送水管(吐出部)	0.032
管理棟事務所内	0.040		

＜ご参考＞　　日常生活での被ばく量との比較

※　1ミリシーベルト(mSv)　＝1,000マイクロシーベルト(μSv/時)

項目		単位		数値
胸のX線集団検診		1回	:	50 μSv
東京～ニューヨーク往復のフライト		往復	:	200 μSv
胃のX線集団検診		1回	:	600 μSv
一般公衆の線量限度		年間	:	1 mSv/年　(0.11μSv/時)
当社計量施設(坂畑465－5)	(10月2日現在)	1時間当たり	:	0.044 μSv/時　(計量所入口)
〃			:	0.018 μSv/時　(台貫)
〃			:	0.044 μSv/時　(ふれあいセンター)
千葉県による測定結果場所　(10月1日現在) 千葉県環境研究センター(千葉県市原市)			:	0.027 μSv/時