埋立エリア及び処分場周囲の空間線量率

測定箇所　10箇所

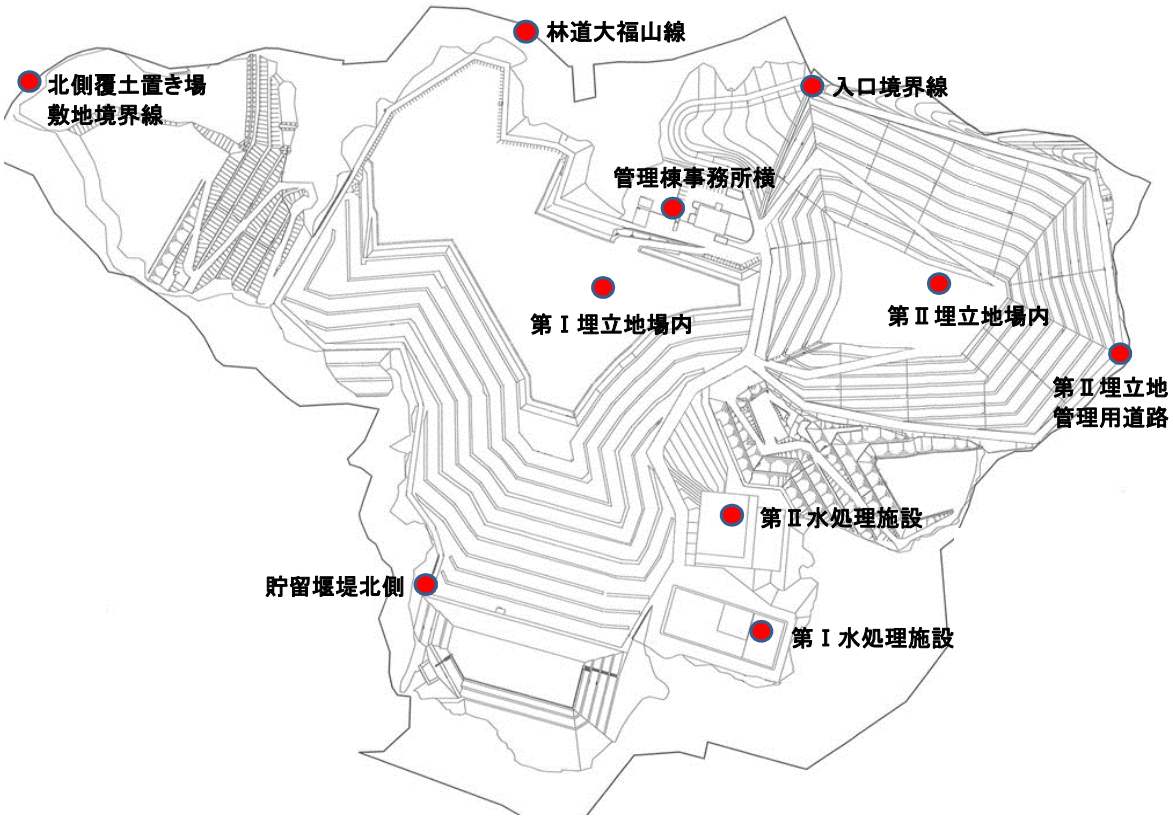

測　定　日　：　3月5日　　単位：μSv/h

測定地点	測定結果
入口境界線	0.064
管理棟事務所横	0.058
第Ⅰ埋立地場内	0.061
第Ⅱ埋立地場内	0.051
第Ⅱ埋立地管理用道路	0.064
第Ⅰ水処理施設	0.050
第Ⅱ水処理施設	0.036
貯留堰堤北側	0.063
林道大福山線	0.068
北側覆土置き場敷地境界線	0.072

＜参考＞　日常生活での被ばく量との比較　　※　1ミリシーベルト（mSv）　＝1,000マイクロシーベルト（μSv/時）

項目		単位		数値
胸のX線集団検診		1回	:	50 μSv
東京～ニューヨーク往復のフライト		往復	:	200 μSv
胃のX線集団検診		1回	:	600 μSv
一般公衆の線量限度		年間	:	1 mSv/年
当社計量施設（坂畑465－5）	（3月5日現在）	1時間当たり	:	0.086 μSv/時　（ふれあいセンター）
千葉県による測定結果場所　（3月1日現在） 千葉県環境研究センター（千葉県市原市）			:	0.026 μSv/時